



Die VESDAnet™ Schnittstellenkarte (VN Karte) ist eine einfache Schnittstellenkarte für die Serie der VESDA VLF Rauchmelder. Die VN Karte sorgt für eine nahtlose VESDAnet Kommunikation vom Detektor zu anderen VESDAnet Geräten, einschließlich Konfigurations- und Überwachungswerkzeugen.

Was ist VESDAnet?

VESDAnet ist ein fehlertolerantes Kommunikationsprotokoll der Marke VESDA. Mit Hilfe des VESDAnet können Rauchmelder, Displays, Programmierer und abgesetzten Geräte der VESDA Serie innerhalb eines Netzwerks miteinander kommunizieren.

Warum an das VESDAnet anschließen?

Die Installation einer VESDAnet Schnittstellenkarte in einem VLF Detektor und der Anschluss an ein VESDAnet bieten viele Vorteile, einschließlich:

Einer zentralen, komfortablen Kommunikation mit den VESDA Detektoren

Das VESDAnet ermöglicht komplizierte Konfigurationen sowie die Überwachung und Kontrolle von lokalen und abgesetzten Standpunkten. So müssen Techniker nicht zu jedem VESDA Rauchmelder einzeln Verbindung aufnehmen, (manchmal befinden sie sich in schwer zugänglichen Bereichen), sondern sie können mit allen Detektoren im Netzwerk von einem zentralen, komfortablen Standort aus über einen Laptop kommunizieren.

An das VESDAnet kann auch ein Systemmanagementpaket (wie z.B. das Xtralis VSM4) angeschlossen werden, um den Status aller an das VESDAnet angeschlossenen Geräte zu überwachen und zu melden, was die zentrale Überwachung, Verwaltung und Kontrolle aller VESDA Detektoren vereinfacht.

Abgesetzte Displays und Relais für den VLF Detektor

Durch die Installation einer VN Karte in einem VLF Detektor können dem VLF auch abgesetzte Displays und abgesetzte Relais hinzugefügt werden. Dies erweitert die Kapazität und Flexibilität des VLF Detektors.

Merkmale

- Eine nahtlose, fehlertolerante Kommunikation im VESDAnet
- Schnell und einfach zu installieren
- Minimale Konfigurationsanforderungen vor Inbetriebnahme
- LEDs zur Diagnose zeigen den jeweiligen Kartenstatus an
- Vollständige Übertragbarkeit zwischen den VLF Detektoren

Zulassungen/Eintragungen (ausstehend)

- UL
- ULC
- CFE
- LPCB
- AFNOR
- VNI IPO
- ActivFire
- EN 54-20
- CE - EMC und CPD

VESDAnet Schnittstellenkarte


VIC-010

Anschluss von VESDA Detektoren an Gebäudeleitsysteme oder Brandmeldezentralen

Mit einem geeigneten High Level Interface (HLI) können die Informationen vom VESDAnet zu dritten Überwachungs- oder Kontrollsystemen wie Gebäudeleitsystemen (BMS) und Brandmeldezentralen-Bedienteilen (FACP) übertragen werden.

Vermeidung von durch Luftverschmutzung ausgelösten Fehlalarmen

Der VLF kann innerhalb eines VESDAnet als kosteneffektiver Referenzdetektor für andere aktive Detektoren verwendet werden. Die Referenztechnik wird zur Reduzierung ungewollter Alarme genutzt, die durch externe Einflüsse wie Luftverschmutzung ausgelöst werden. Dabei wird das Signal des aktiven Detektors im geschützten Bereich durch ein Referenzsignal eines Detektors verschoben, der die Frischluftzufuhr in diesem Bereich überwacht. Dies führt dazu, dass der aktive Detektor Veränderungen der Rauchpegel misst, die nur auf Ereignisse in dem geschützten Bereich zurückzuführen sind und nicht auf jene außerhalb dieses Bereichs.

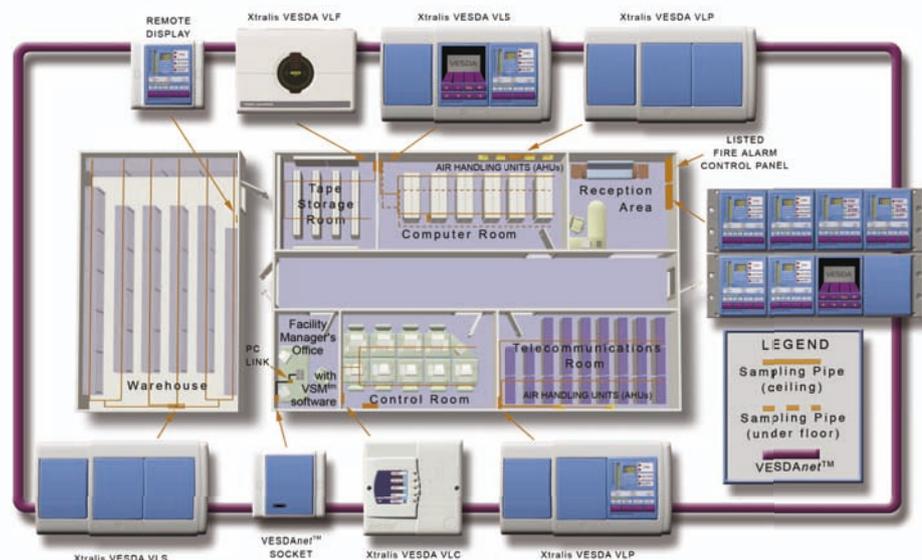

Wenn sich alle VESDA Rauchdetektoren in einem VESDAnet Netzwerk befinden, können Sie jeden Detektor von einem zentralen Standpunkt aus, in diesem Fall das Büro des Anlagenleiters, konfigurieren und abfragen.

Spezifikationen

Stromverbrauch

Verbraucht weniger als 1 W vom Detektor bei 24 VDC und 42 mA.

Abmessungen

Länge x Breite x Höhe

137 mm (5 1/4") x 71 mm (2 13/16") x 20 mm (13/16")

Gewicht

0,08 kg (0,176 lb)

Anschlüsse

0,2 - 2,5 mm² (30-12 AWG)

Betriebsbedingungen

Detektorumgebung

-10 bis 55°C (14 bis 131°F)

Feuchtigkeit

5% bis 95% (nicht kondensierend)

Produktgarantie

2 Jahre

Kompatibilität

Individuelle VLF Detektoren können über ihre auf der Leiterplatte integrierte serielle Schnittstelle durch einen Xtralis VSC abgefragt und konfiguriert werden. Allerdings sind andere Detektoren im VESDAnet nicht über diesen seriellen Anschluss zugänglich.

Um Geräte über das VESDAnet konfigurieren zu können, muss ein High Level Interface (HLI) an eine VESDAnet Steckbuchse angeschlossen werden. Diese Buchse ist bei VLP, VLS und VLC-505 Detektoren verfügbar. Alternativ kann man über eine abgesetzte VESDAnet Anschlussbox (VRT-300) ein HLI oder einen Handprogrammierer direkt anschließen.

Ein Handprogrammierer oder High Level Interface (HLI) Modul kann nicht direkt an einen VLF Detektor angeschlossen werden.

Bestellinformationen

Produkt	Teilenummer
VESDAnet Schnittstellenkarte	VIC-010

Enthält: Schnittstellenkarte, Schnittstellenkabel, Schrauben und VESDAnet Kabelanschlüsse

www.xtralis.com

Nord-/Südamerika +1 781 740 2223 Asien +852 2916 8894 Australien und Neuseeland +61 3 9936 7000
Kontinentaleuropa +32 56 24 19 51 Großbritannien und Naher Osten +44 1442 242 330

Der Inhalt dieses Dokuments wird ohne Mängelgewähr bereitgestellt. Für den Inhalt dieses Dokuments wird hinsichtlich Vollständigkeit, Genauigkeit oder Verlässlichkeit keine Zusage oder Garantie (weder ausdrücklich noch stillschweigend) gegeben. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen hinsichtlich Ausführungsform oder Spezifikation vorzunehmen. Soweit nicht anders angegeben, werden alle Garantiezusagen, ausdrücklicher oder stillschweigender Art, einschließlich aller gesetzlichen Gewährleistungen sowie der Eignung für einen bestimmten Zweck, ausdrücklich ausgeschlossen. Dieses Dokument enthält eingetragene und nicht eingetragene Warenzeichen. Alle angegebenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Die Benutzung dieses Dokuments begründet oder schafft keine Lizenz oder sonstige Rechte zur Benutzung des Namens und/oder Warenzeichens. Dieses Dokument unterliegt dem Urheberrecht der Xtralis AG ("Xtralis"). Sie erklären, dieses Dokument weder ganz noch teilweise zu kopieren, öffentlich bekannt zu machen, abzuändern, weiterzugeben, zu übertragen, zu verkaufen, zu modifizieren oder zu veröffentlichen, ohne zuvor die schriftliche Genehmigung von Xtralis einzuholen.

Dok. Nr. 11250_07

Teilenummer 30115

VESDA[®]
by **xtralis**[™]